



Indukcja porodu balonikiem Cooka®



**Northampton
General Hospital**
NHS Trust

Wprowadzenie

Otrzymała Pani tę ulotkę informacyjną, ponieważ może Pani otrzymać cewnik balonowy Cooka® jako metodę indukcji porodu.

Zalecamy również przeczytanie ulotki Indukcja porodu.

Co się stanie?

Kiedy przyjdzie Pani na indukcję, położna porozmawia z Panią o procedurze i upewni się, że rozumie Pani proces zakładania balonika Cooka®. Proszę zadać nam wszelkie pytania lub porozmawiać z nami o wszelkich obawach, które może Pani mieć; jesteśmy tutaj, aby pomóc.

Po przybyciu położna przeprowadzi pełne badanie Pani i Pani dziecka. Tętno Pani dziecka będzie monitorowane za pomocą kardiografu (CTG), a następnie zostanie Pani zaproponowane badanie pochwy, aby sprawdzić, czy szyjka macicy jest gotowa na odejście wód płodowych (sztuczne pęknięcie błon płodowych). Jeśli Pani szyjka macicy nie jest gotowa, możemy zaproponować Pani metodę indukcji porodu za pomocą cewnika balonowego Cooka®.

Cewnik balonowy Cooka® do dojrzewania szyjki macicy

Zalety tej metody w porównaniu z naszą tradycyjną metodą indukcji obejmują:


1. Mniej skutków ubocznych niż w przypadku metod wykorzystujących leki, takie jak Propess
2. Mniejsze ryzyko zbyt częstych skurczów macicy

Zabieg polega na wprowadzeniu do pochwy wziernika (podobnie jak podczas badania cytologicznego), który umożliwia wprowadzenie miękkiej rurki (cewnika) do szyjki macicy. Cewnik balonowy Cooka® posiada dwie komory balonowe w pobliżu końcówki. Jedna będzie umieszczona nad szyjką macicy, a druga w pochwie. Po umieszczeniu cewnika we właściwym miejscu komory balonikowe zostaną wypełnione sterylną wodą. Dół cewnika zostanie przymocowany do Pani nogi. Cewnik balonowy Cooka® pozostaje na miejscu przez 12 godzin. Nacisk powinien zmieknąć i na tyle rozewrzeć szyjkę macicy, aby umożliwić rozpoczęcie porodu lub odejście wód płodowych wokół dziecka.

Powrót do domu z cewnikiem balonowym Cooka®

Pani położna lub lekarz oceni, czy kwalifikuje się Pani do ambulatoryjnej indukcji porodu i omówi to z Panią. Jeśli to możliwe, skróci to czas, jaki musi Pani spędzić w szpitalu przed rozpoczęciem porodu. Sprawia to, że proces indukcji jest możliwie najbardziej zbliżony do naturalnego porodu.

W czasie, gdy jest Pani w domu, może Pani robić to, co zwykle, na przykład brać prysznic, kąpiel lub spacerować. Proszę jednak powstrzymać się od stosunków płciowych. Po skorzystaniu z toalety należy umyć ręce, upewnić się, że cewnik jest czysty i regularnie zmieniać bieliznę.



Proszę zadzwonić pod numer Triage, jeśli występuje którykolwiek z poniższych objawów, aby położna mogła udzielić Pani porady:

1. Krwawienie z pochwy
2. Skurcze
3. Obawy dotyczące ruchów dziecka
4. Źle się Pani czuje
5. Odchodzą wody płodowe wokół dziecka
6. Cewnik balonowy Cooka[®] wypada

Co się dzieje po usunięciu cewnika balonowego Cooka[®]?


Cewnik balonowy Cooka[®] może wypaść sam, gdy rozewrze się szyjka macicy lub gdy rozpocznie się poród. W innym przypadku zostanie usunięty 12 godzin po założeniu. Położna usunie wodę z baloników za pomocą strzykawki na zewnętrznym końcu cewnika, a następnie delikatnie wyciągnie rurkę. Następnie położna zaproponuje odejście wód płodowych, a jeśli skurcze nie rozpoczną się same, zaproponuje Pani „kroplówkę” hormonalną, aby rozpocząć poród.

Co jeśli nie chcę indukcji cewnikiem balonowym Cooka[®]?

Nadal dostępne będzie standardowe leczenie, jeśli zdecyduje się Pani na zastosowanie leku (pessar z prostaglandynami, taki jak Propess[®]) w celu rozwarcia szyjki macicy. Więcej szczegółów znajdzie Pani w ulotce Indukcja porodu.

Jakie są powikłania lub ryzyko?

Zabieg może być nieprzyjemny, ale nie powinien być bolesny. Istnieje bardzo małe ryzyko infekcji.

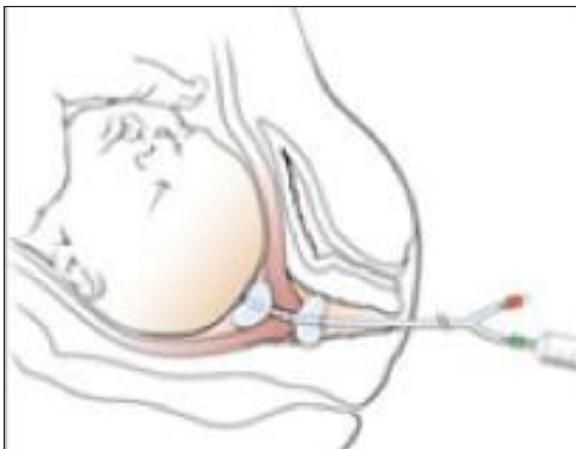

Przydatne strony internetowe

www.nhs.uk

www.northamptongeneral.nhs.uk

Inne informacje

Northampton General Hospital prowadzi politykę środowiska wolnego od dymu tytoniowego. Oznacza to, że palenie jest zabronione na terenie całego Trustu, dotyczy to wszystkich budynków, terenów i parkingów.

Ulotki, informacje, porady i wsparcie dotyczące rzucania palenia i terapii zastępczej nikotyny są dostępne na lokalnej infolinii Stop Smoking pod numerem 0845 6013116, na bezpłatnej krajowej infolinii pod numerem 0300 123 1044, pod adresem e-mail: smokefree@northnorthants.gov.uk i w aptekach.

Liczba miejsc parkingowych w Northampton General Hospital jest bardzo ograniczona i konieczne jest odpowiednio wczesne przybycie, aby mieć wystarczająco dużo czasu na zaparkowanie. Może się okazać, że wygodniej będzie, jeśli zostanie Pani odwieziona i odebrana osobiście.

Na życzenie informacje te mogą zostać udostępnione w innych językach i formatach, w tym w alfabecie Braille'a, na kasecie audio i płycie CD. Prosimy o kontakt pod numerem (01604) 523442 lub z Biurem Porad i Łączności z Pacjentami (PALS) pod numerem (01604) 545784, e-mail: ng-h-tr.pals@nhs.net

Northampton General Hospital NHS Trust, Cliftonville, Northampton NN1 5BD.

www.northamptongeneral.nhs.uk

Desktop Publishing by the Communications Department

NGV2721

sierpień 2024